

SEDNOVEN TUPLAPUTKIASENNUS

2 kpl. jakeluputkia (1 x kylmä- ja lämminvesilinja), juoksuvesi palautetaan kaivoon


Sednoven tuplaputkiasennuksessa jäätyvän putkilinjan sisään pujotetaan ohut PA-putki (Nylon) .

Putkea työnnetään jakeluputkeen niin pitkälle, että jäätyvä kohta on reilusti ylitetty.

Juoksuventtiilin avautuminen saa aikaan jäätyneen eston kannalta kaksi hyödyllistä virtausta:


- I. Jakeluputkessa hitaasti virtaava normaali virtaussuunta jakotukista pois päin.
- II. Sisäputkessa juoksuveden nopea paluuvirtaus jakotukkiin päin.

Jakeluputkesta tuleva PA-putki yhdistetään juoksuventtiiliin pistoliittimellä.

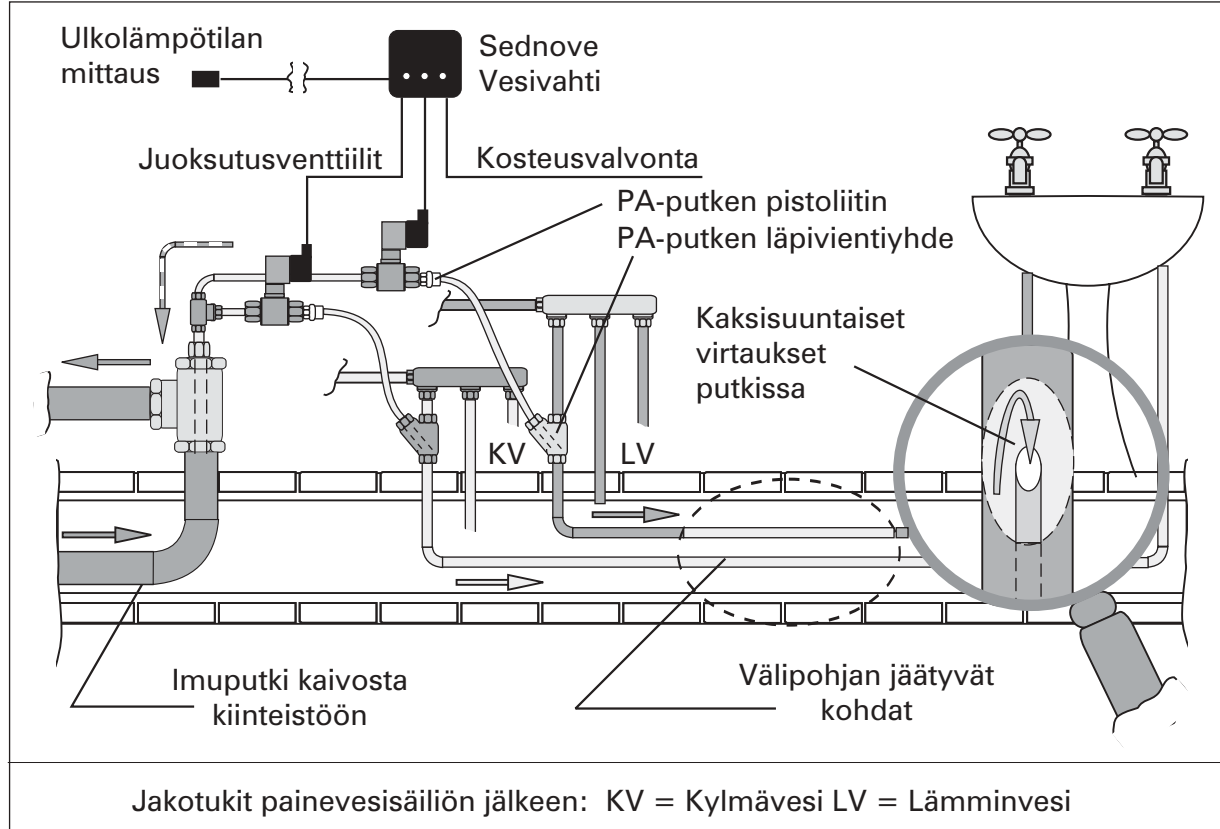

Piirroksen esimerkiasennuksessa juoksuvesi ohjataan takaisin kaivoon imuputken sisään pujotetulla paluuputkella (suljettu vesijärjestelmä). Tulva- tai kosteusvalvonta vapaasti käytettävissä..

Copyright © Sednove Oy 2009

Piirustuksen 57030015 lehdellä n:o 2 on esimerkkikokoonpano yhden jakeluputken tuplaputkiasennuksesta. Asennustarvikkeet on valittu 15 mm jakeluputken mukaan. Asennus on sama KV- ja LV-putkissa.	Piirt. 1.1.2009 / RKL	Laitepaketti 54030044		Sednove Vesivahti tuplaputkiasennus		 Sednove Sednove Oy, PL91, 07901 Loviisa Puh. 019 - 535 123, Y 0975769-1	Piirustus n:o 57030015	Lehti n:o 1	
	Suunn. 1.1.2009 / RKL	Huomautus		Toimintojen ja asennusten esittely			Entinen V.1.2	Uusi V.1.3	Seuraava 2
	Tark. 1.1.2009 / RKL	Tilaus n:o	Mittakaava :						
	Hyv.								

