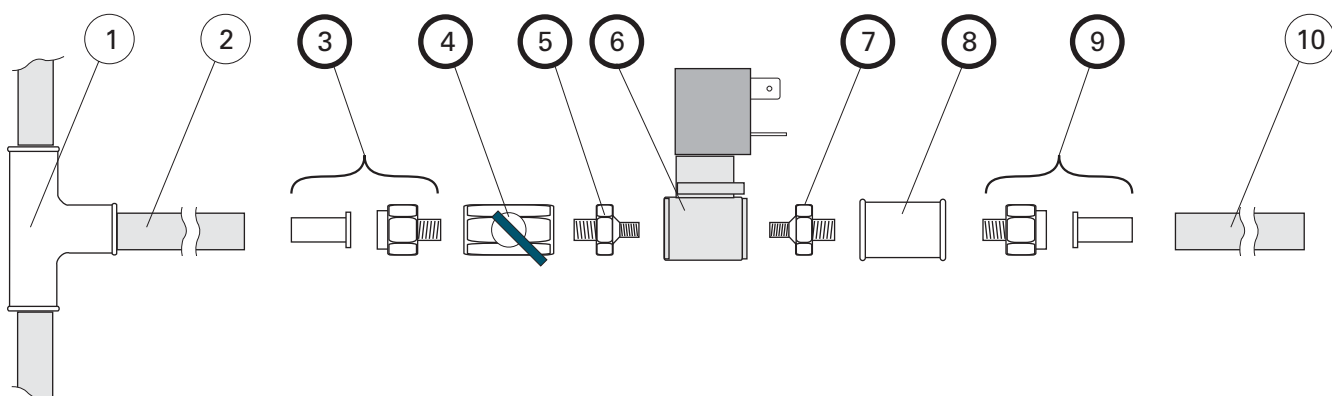
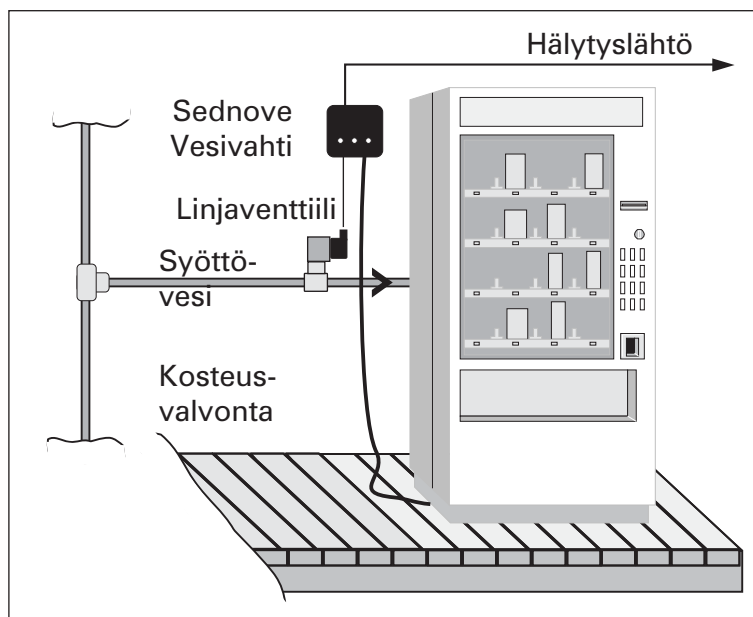


SEDNOVE VESIVAHTI MSC-210 VESIAUTOMAATIN KOSTEUSVALVONTA

Nykyaikaisessa toimistossa on paljon vesijohtoverkkoon liitettviä laitteita kuten kahvi- ja vesiautomaatit. Näiden laitteiden vikaantuminen voi aiheuttaa vakavia vesivahinkoja mikäli vuotoa ei saada heti suljettua niiden havaitsemisesta.

Piirroksen esimerkissä Sednove Vesivahti MSC-210 valvoo automaatin toimintaa ja ohjauslähtö sulkee laitteelle tulevan vesijohtolinjan mikäli kosteutta havaitaan. Hälytyslähtö kytketään kiinteistövalvontaan tai merkinantolaitteeseen LA-02.

Esimerkiasennuksessa linjansulkuventtiilinä on NS-01 tyyppi ja asennussarja HSET-028, jolla venttiili liitetään 12 mm PEX- tai Cu-putkeen.





Copyright © Sednove Oy 2009

KOSTEUSVALVONNAN VESIJOHTOLINJA sis. ASENNUSSARJAN HSET-028

- 1 = T-haara laitelinjaan
- 2, 10 = Valvottavalle laitteelle menevä vesijohtolinja 12 mm Cu- tai PEX-putki.
- 3, 9 = 12 mm puristusliitoksen osat: tukiholkki, helmi ja kiristin
- 4 = Kuulasulkuventtiili 3/8"-sisäkierteet
- 5, 7 = Kaksoissupistusnipa 3/8" => 1/8"ulkokierteet
- 6 = Juoksutusventtiili 1/8" sisäkierteet (NS-01-sarja)
- 8 = 3/8" muhvi
- 13 = 8 mm (sis.halk.) muoviletku, ei sis. Toimitukseen

11 = Vahva reunaviiva = Sednoven tuoteohjelmassa oleva osa.

Piirt. 1.1.2009 / RKL	Laitepaketti 54030038		Sednove Vesivahti kosteusvalvonta		 Sednove Sednove Oy, PL91, 07901 Loviisa Puh. 019 - 535 123, Y 0975769-1	Piirustus n:o 57030022	Lehti n:o 1
Suunn. 1.1.2009 / RKL	Huomaus		Vesijohtoverkkoon liitetyn automaatin valvonta			Entinen V.1.3	Uusi V.1.4
Tark. 1.1.2009 / RKL	Tilaus n:o	Mittakaava :					
Hyv.							