



# SEDNOVE VESIVAHTI MSC-210 KIINTEISTÖN KOSTEUS- ja TULVAVALVONTA

Sednove Vesivahti MSC-210:iin voidaan kytkeä 1 ... 5 kpl. kosteusvalvontasensoria.



Piirroksen esimerkissä vesi-  
vahdin ohjauslähtösulkee  
kiinteistöön tulevan syöttö-  
vesilinjan mikäli kosteutta tai  
tulvimista havaitaan.

Hälytyslähtöön kytketään  
merkinantolaite LA-02 tai se  
yhdistetään kiinteistövalvon-  
ta-automaatioon.

Alla sähkökäyttöisen pää-  
venttiilin NS-0405:n asennus-  
sarja HSET-026, jolla venttiili  
liitetään kiinteistön syöttöve-  
silinjaan.

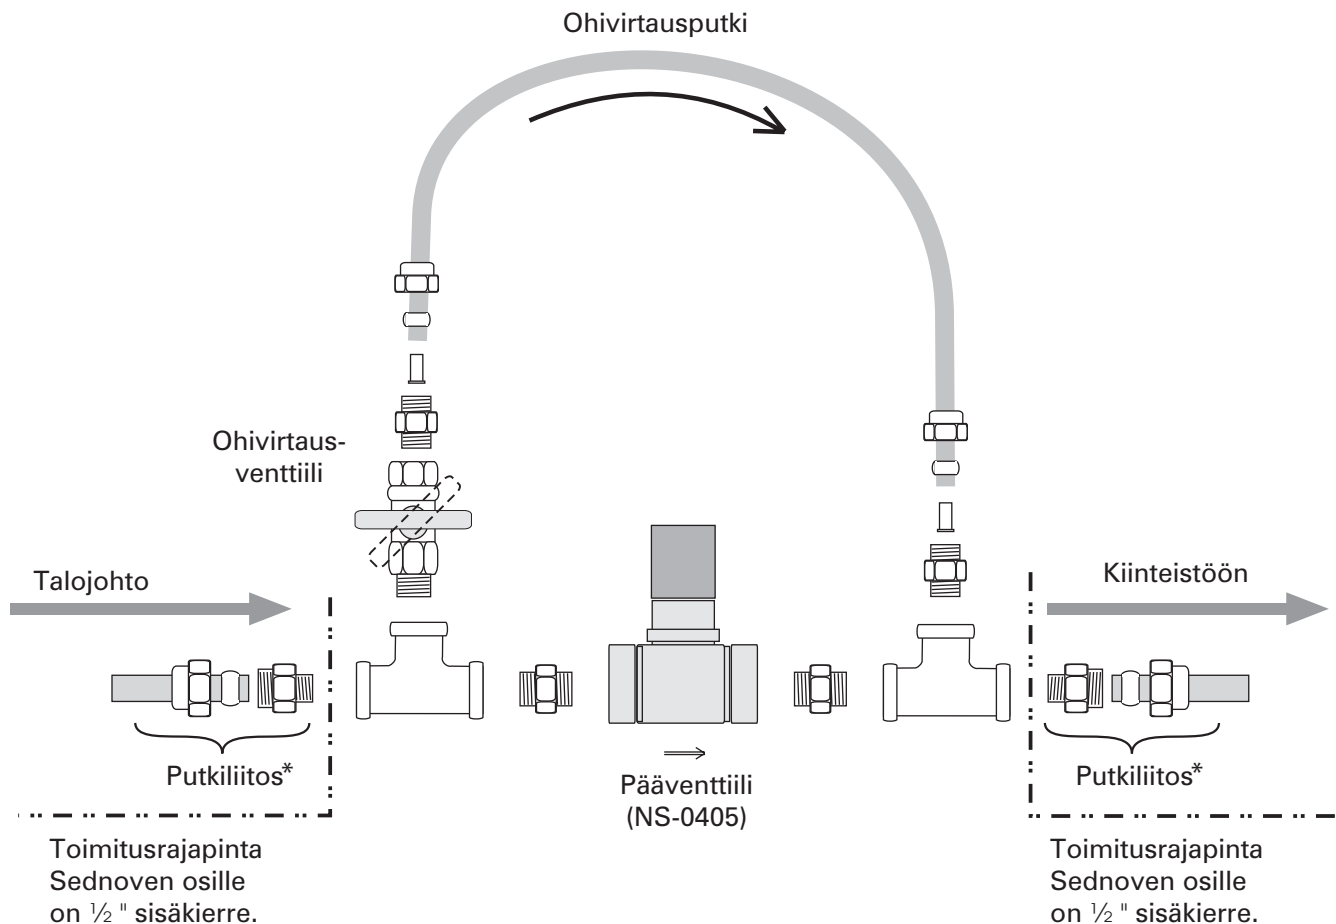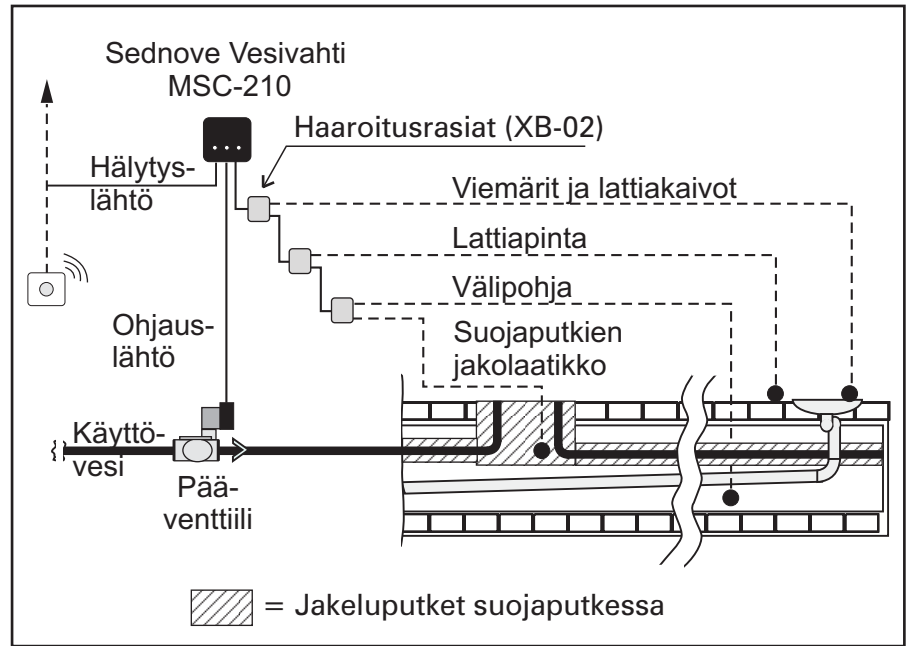

Copyright © Sednove Oy 2008

Piirt. 31.1.2008 / RKL	Laitepaketti 54030039	Sednove Vesivahti MSC-210 Kiinteistön tulva- ja kosteus- valvonta		<b>Sednove</b>	
Suunn. 31.1.2008 / RKL				Sednove Oy, PL91, 07901 Loviisa Puh. 019 - 535 123, Y 0975769-1	
Tark. 31.1.2008 / RKL	Huomautus		Piirustus n:o <b>57030025</b>	Lehti n:o <b>1</b>	
Hyv.	Tilaus n:o	Mittakaava :	Hälytys sulkee pääventtiilin	Entinen V.1.2	Uusi V.1.3
					Seuraava <b>2</b>