



SEDNOVE ILMASTUS, haju- ja makuhaitat

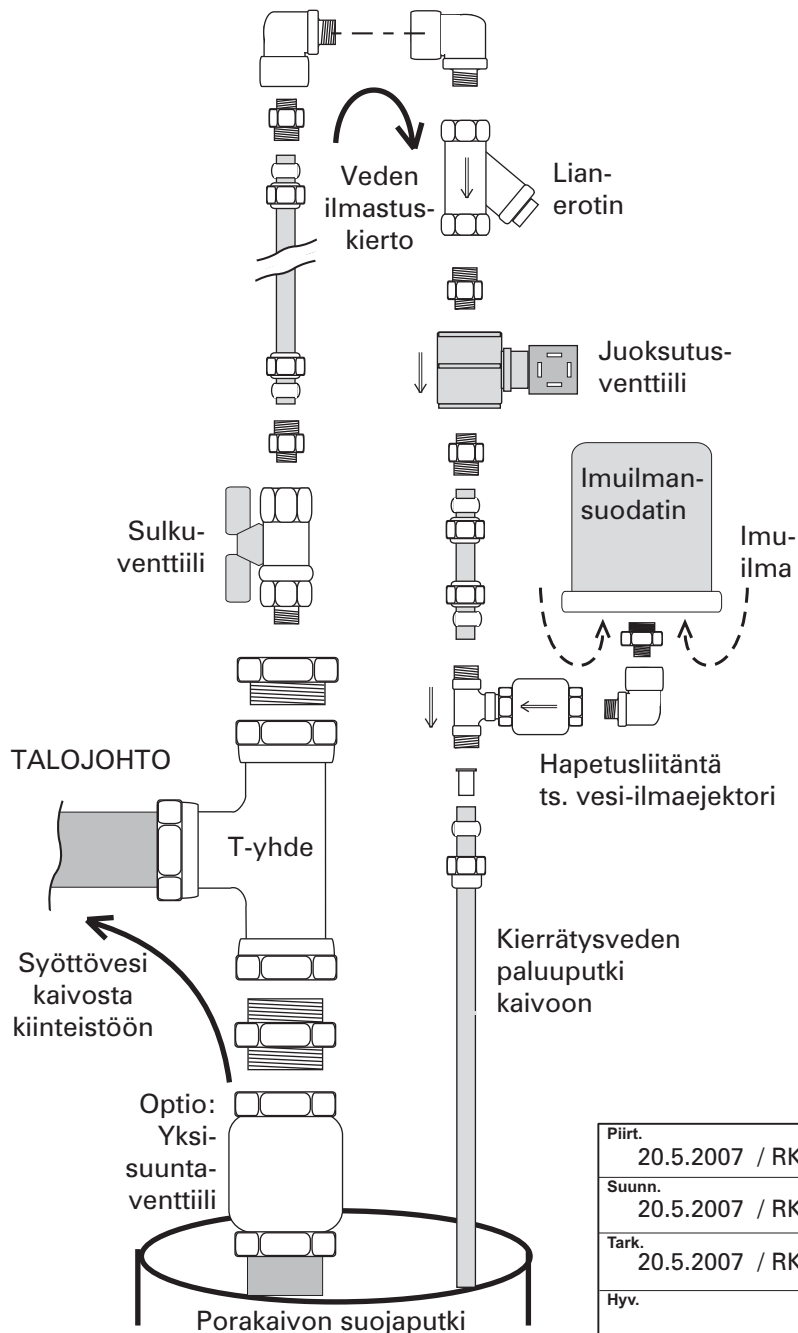

Laitteiston yksityiskohtainen osaluettelo ja kokoonpano-ohje on esitelty piirustuksen seuraavilla lehdillä.

Tuotepakettiin liittyvät osat / asennussarjat:
Ennen juoksutusventtiiliä = HSET-011
Juoksutusventtiilin jälkeen = HSET-022

Piirt. 20.5.2007 / RKL	Laitepakettit 54030055 ja ...57		Sednove Vesivahti Kaivoveden ilmastus		 Sednove Sednove Oy, PL91, 07901 Loviisa Puh. 019 - 535 123, Y 0975769-1
Suunn. 20.5.2007 / RKL	Huomautus		Ilmastuskierron osat kaivon teknisessä tilassa		
Tark. 20.5.2007 / RKL	Tilaus n:o	Mittakaava	:		Lehti n:o 2
Hyv.					Entinen V.1.7
					Uusi V.1.8
					Seuraava 3