


SEDNOVE ILMASTUS KAIVOVEDEN HAJU- ja MAKUONGELMIIN



Toimitusrajapinta Sednoven osille.
Liitäntä 12 mm Cu- tai PEX-putkella
painevesisäiliön jälkeen asennetulle
T-yhteelle.

Tuotepakettiin liittyvät osat / asennussarjat:
Ennen juokutusventtiiliä = HSET-010
Juokutusventtiiliin jälkeen = HSET-020

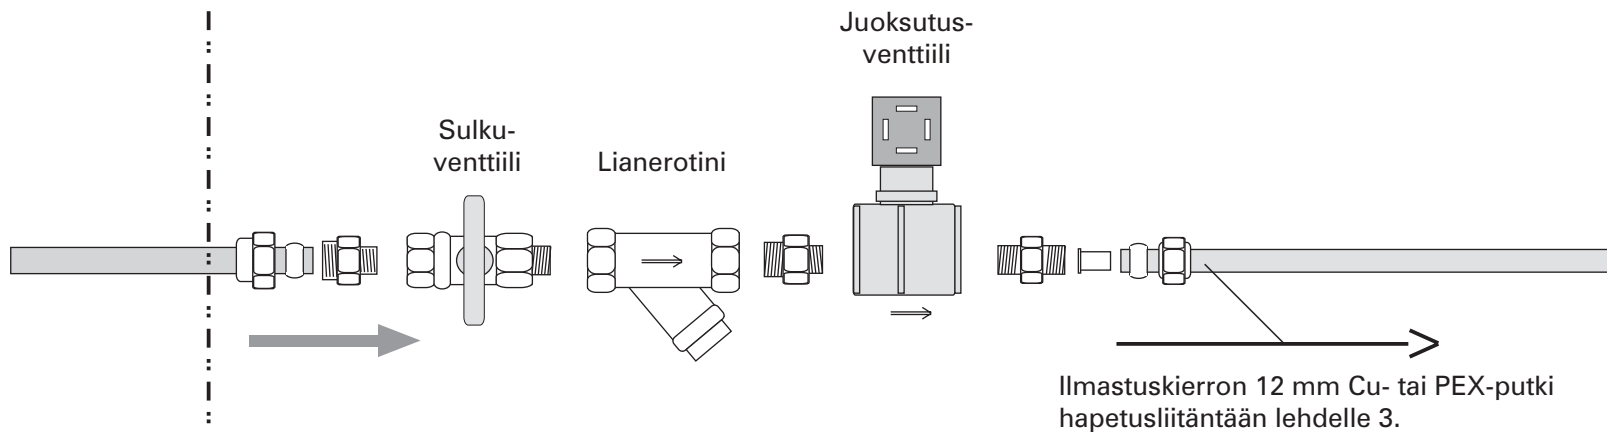

Copyright © Sednove Oy 2004

Laitteiston yksityiskohtainen osaluettelo ja
kokoontamisohje on esitelty piirustuksen
seuraavilla lehdillä.

Piirt.

1.1.2004 / RKL

Suunn.

1.1.2004 / RKL

Tark.


1.1.2004 / RKL

Hyv.

Laitepaketti
54030066

Huomautus

Tilaus n:o



Mittakaava

:

Ilmastus hajua ja maku-
ongelmiin

Ilmastuskierron osat
kaivon teknisessä tilassa
painevesisäiliön jälkeen



Sednove

Sednove Oy, PL91, 07901 Loviisa
Puh. 019 - 535 123, Y 0975769-1

Piirustus n:o

57030052

Entinen

Uusi

V.1.0


Lehti n:o

2

Seuraava

3


SEDNOVE ILMASTUS KAIVOVEDEN HAJU- ja MAKUONGELMIIN

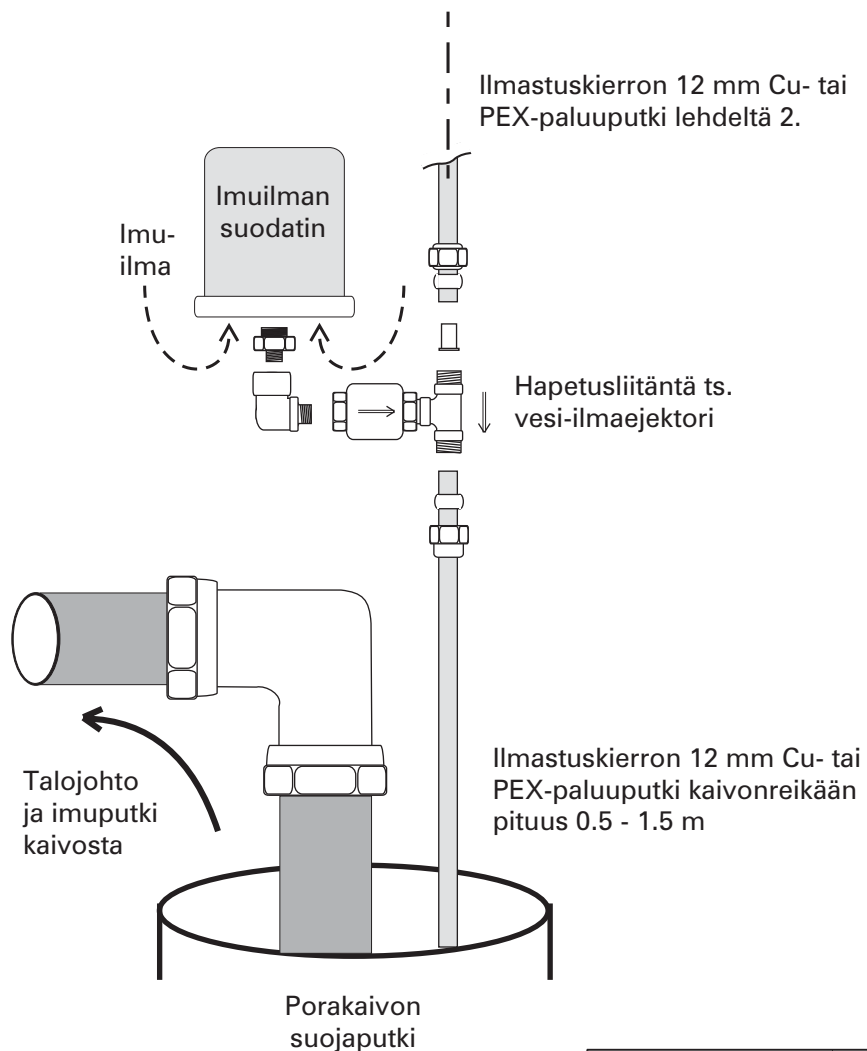

Laitteiston yksityiskohtainen osaluettelo ja kokoonpano-ohje on esitelty piirustuksen seuraavilla lehdillä.

Tuotepakettiin liittyvät osat / asennussarjat:
Ennen juoksutusventtiiliä = HSET-010
Juoksutusventtiiliin jälkeen = HSET-020

Copyright © Sednove Oy 2004

Piirt. 1.1.2004 / RKL	Laitepaketti 54030066	Ilmastus haju- ja maku-ongelmiin	 Sednove Sednove Oy, PL91, 07901 Loviisa Puh. 019 - 535 123, Y 0975769-1	
Suunn. 1.1.2004 / RKL				
Tark. 1.1.2004 / RKL	Huomautus	Ilmastuskierron osat kaivon teknisessä tilassa painevesisäiliön jälkeen	Piirustus n:o 57030052	Lehti n:o 3
Hyv.	Tilaus n:o		Mittakaava :	Entinen
				Seuraava 4